ОФ «Юнисон»

Программа «Добросовестное управление»

г. Бишкек
ул. Абдымомунова 145

тел.+996312 901 216

Аттестат аккредитации № 29-1532
выдан Государственным комитететом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики
23.10.2013
Действителен до 23.10.2014

«Утверждаю»
Директор ОФ «Юнисон»
Абдырасулова Н.А.
«29» января 2014 г.

Протокол № *
проверки показателей качества электроэнергии
на соответствие требованиям, установленным в ГОСТ 13109-97

1. Заказчик проверки
Наименование: Турдушева М.А.
Адрес: ул. Чамгарчак 115

2. Цель проверки
испытания на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 и договору электроснабжения

3. Идентификационные данные пункта где проводиться контроль
Место (обозначение) в схеме: ПС 110/10 Айни кВ (Ф-7)
Адрес: г.Бишкек
Центр питания: ОАО "Северэлектро"

4. Тип сети питания
Однофазная сеть питания с номинальным напряжением 220 В, и номинальной частотой 50 Гц

5. Средства измерения
Наименование: Регистратор качества электроэнергии РЕ-01
Серийный номер: *0311122
Год выпуска: *2011
№ свидетельства о поверке: *1447
Дата поверки: *09.10.2013 Поверка действительна до: 25.10.2015

6. Условия проведения измерений (за период измерений)

Температура, °С		Атмосферное давл., мм рт.ст.		Относ. влажность, %	
min	max	min	max	min	max
*	*	*	*	*	*

7. Выводы:
Из результатов измерений показателей качества электроэнергии, приведенных в Приложении №1 и сопоставления их с требованиями ГОСТ 13109 , за время проведения измерений, следует что качество электроэнергии:
— по отклонению установившегося напряжения — Неудовлетворительно
— по отклонению частоты тока — Удовлетворительно

Инженер-испытатель _____
Техник-испытатель _____ Дата: «29» января 2014 г.

ОФ «Юнисон»

Приложение № 1 к протоколу № 2/7-14

Дата и время начала измерений: 26.1.2014 0:45:32
Дата и время конца измерений: 27.1.2014 0:45:32

Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты Δf

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, Гц	Нормативное значение, Гц	T_1, с	T_2, с
$\Delta f_н$	-0,043	-0,4		0
$\Delta f_в$	0,042	0,4		0
$\Delta f_{нм}$	-0,029	-0,2	0	
$\Delta f_{нб}$	0,016	0,2	0	

Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения δUу

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, %	Нормативное значение, %	T_1, с	T_2, с
δUн	-14,9	-10		205
δUв	4,1	10		0
δUнм	-12,3	-5	617	
δUнб	4,1	5	0	

Результаты испытаний электрической энергии по временному перенапряжению

Количество случаев перенапряжения	0
Суммарная длительность перенапряжения, с	0
Максимальное значение коэффициента перенапряжения, отн.ед.	0
Максимальная длительность перенапряжения, с	0

Результаты испытаний электрической энергии по провалам напряжения

Количество случаев провалов напряжения	23824
Суммарная длительность провалов напряжения, с	10353.249
Максимальная глубина провала напряжения, %.	95
Максимальная длительность провала напряжения, с	57.562

Результаты измерений электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности напряжения

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, %	T_1, с	T_2, с	Нормативное значение, %
$K_{U_в}$	1,63	0,00		8
$K_{U_{нб}}$	1,97		0,00	12

Результаты измерений электрической энергии по коэффициенту n-ой гармонической составляющей напряжения

n	Результат измерения				Нормативное значение	
	$K_{U(n)в}$,%	$K_{U(n)нб}$, %	T_1, с	T_2, с	$K_{U(n)нд}$,%	$K_{U(n)гд}$,%
2	0,10	0,31	0,00	0,00	2,00	3,00
3	1,42	1,82	0,00	0,00	5,00	7,50
4	0,20	0,33	0,00	0,00	1,00	1,50
5	0,61	0,93	0,00	0,00	6,00	9,00
6	0,08	0,12	0,00	0,00	0,50	0,75
7	0,42	0,57	0,00	0,00	5,00	7,50
8	0,06	0,11	0,00	0,00	0,50	0,75
9	0,34	0,61	0,00	0,00	1,50	2,25
10	0,08	0,15	0,00	0,00	0,50	0,75

** Примечание:*

Список обозначений и сокращений , которые использованы в дополнении:

$\Delta f_н$ – нижнее значение отклонения частоты;

$\Delta f_в$ - верхнее значение отклонения частоты;

$\Delta f_{нм}$ – наименьшее значение отклонения частоты;

$\Delta f_{нб}$ - наибольшее значение отклонения частоты;

δUн - нижнее значение установившегося отклонения напряжения;

δUв - верхнее значение установившегося отклонения напряжения;

δUнм - наименьшее значение установившегося отклонения напряжения;

δUнб - наибольшее значение установившегося отклонения напряжения;

T_1 – время превышения показателя качества электроэнергии нормально допустимых норм;

T_2 - время превышения показателя качества электроэнергии гранично допустимых норм;

отн.ед. – относительные единицы;

$K_{Uв}$ - верхнее значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения;

$K_{Uнб}$ - наибольшее значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения;

n- номер гармонической составляющей напряжения ;

$K_{U(n)в}$ - верхнее значение коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)нб}$ - наибольшее значение коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)нд}$ – нормально допустимые значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)гд}$ - гранично допустимые значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

Инженер-испытатель _____

Техник-испытатель _____

Дата: «29» января 2014 г.

График частоты, Гц

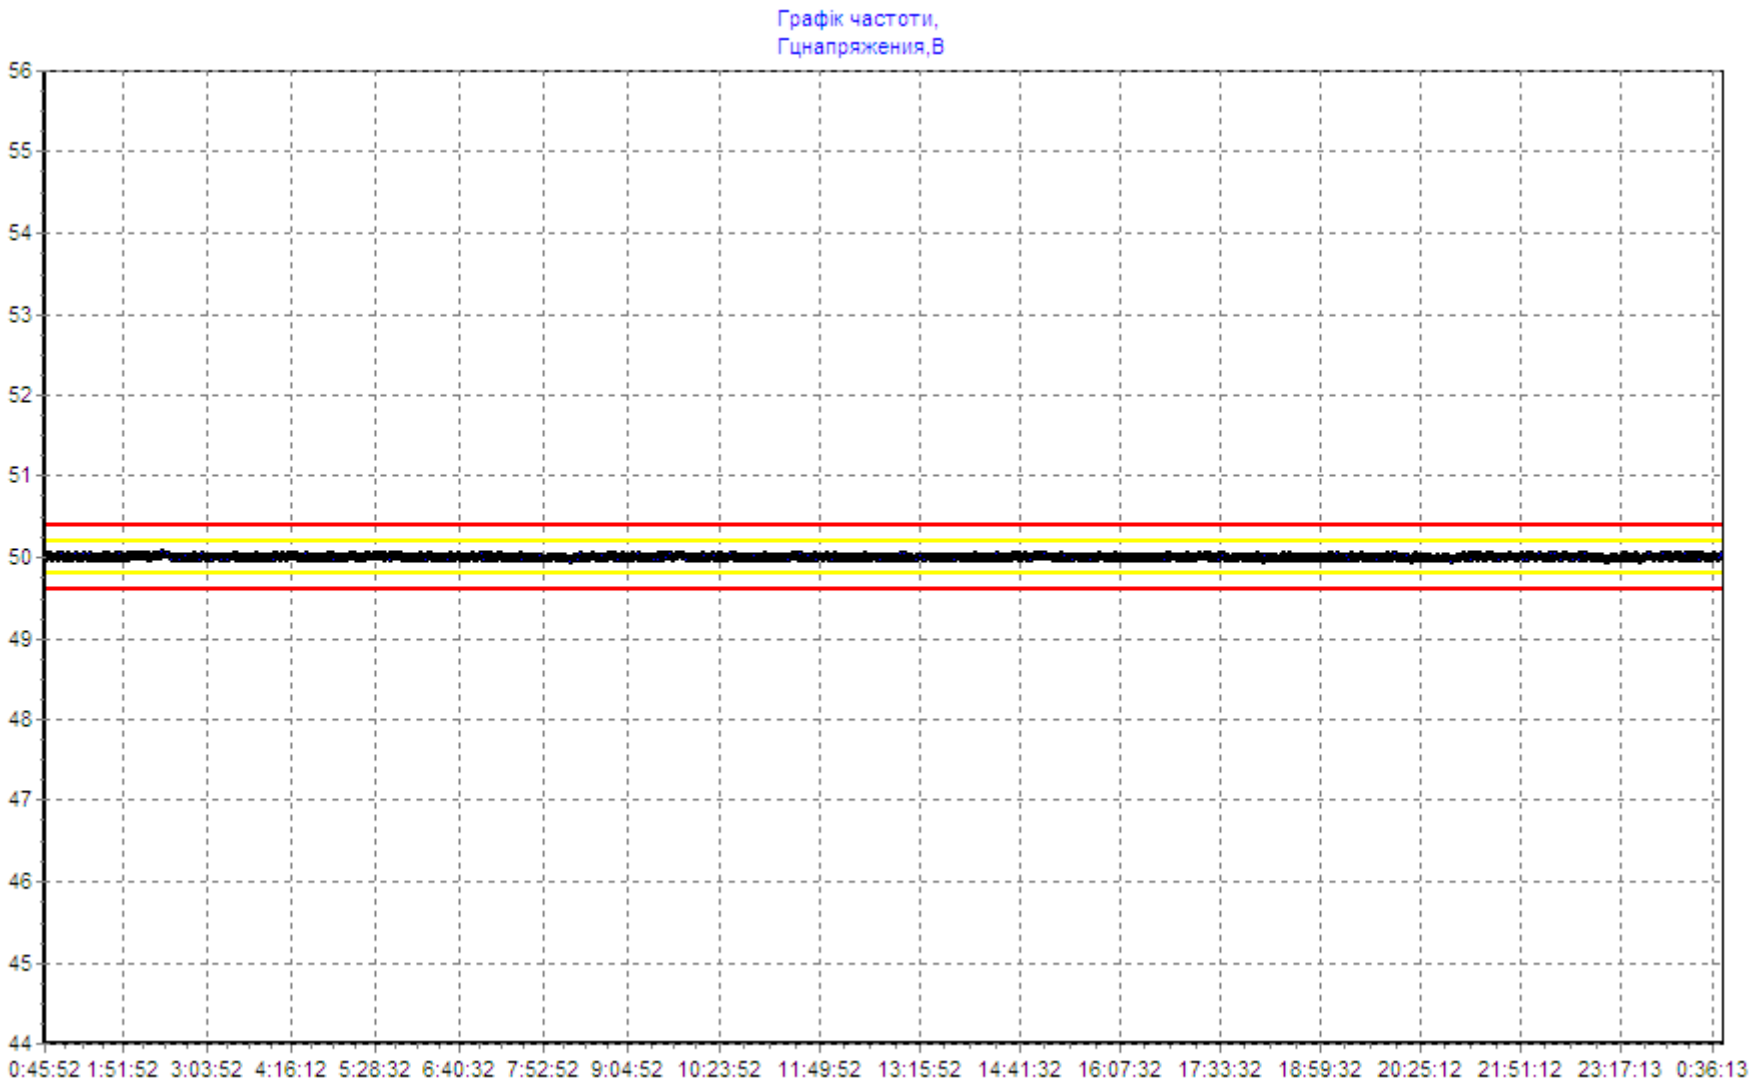
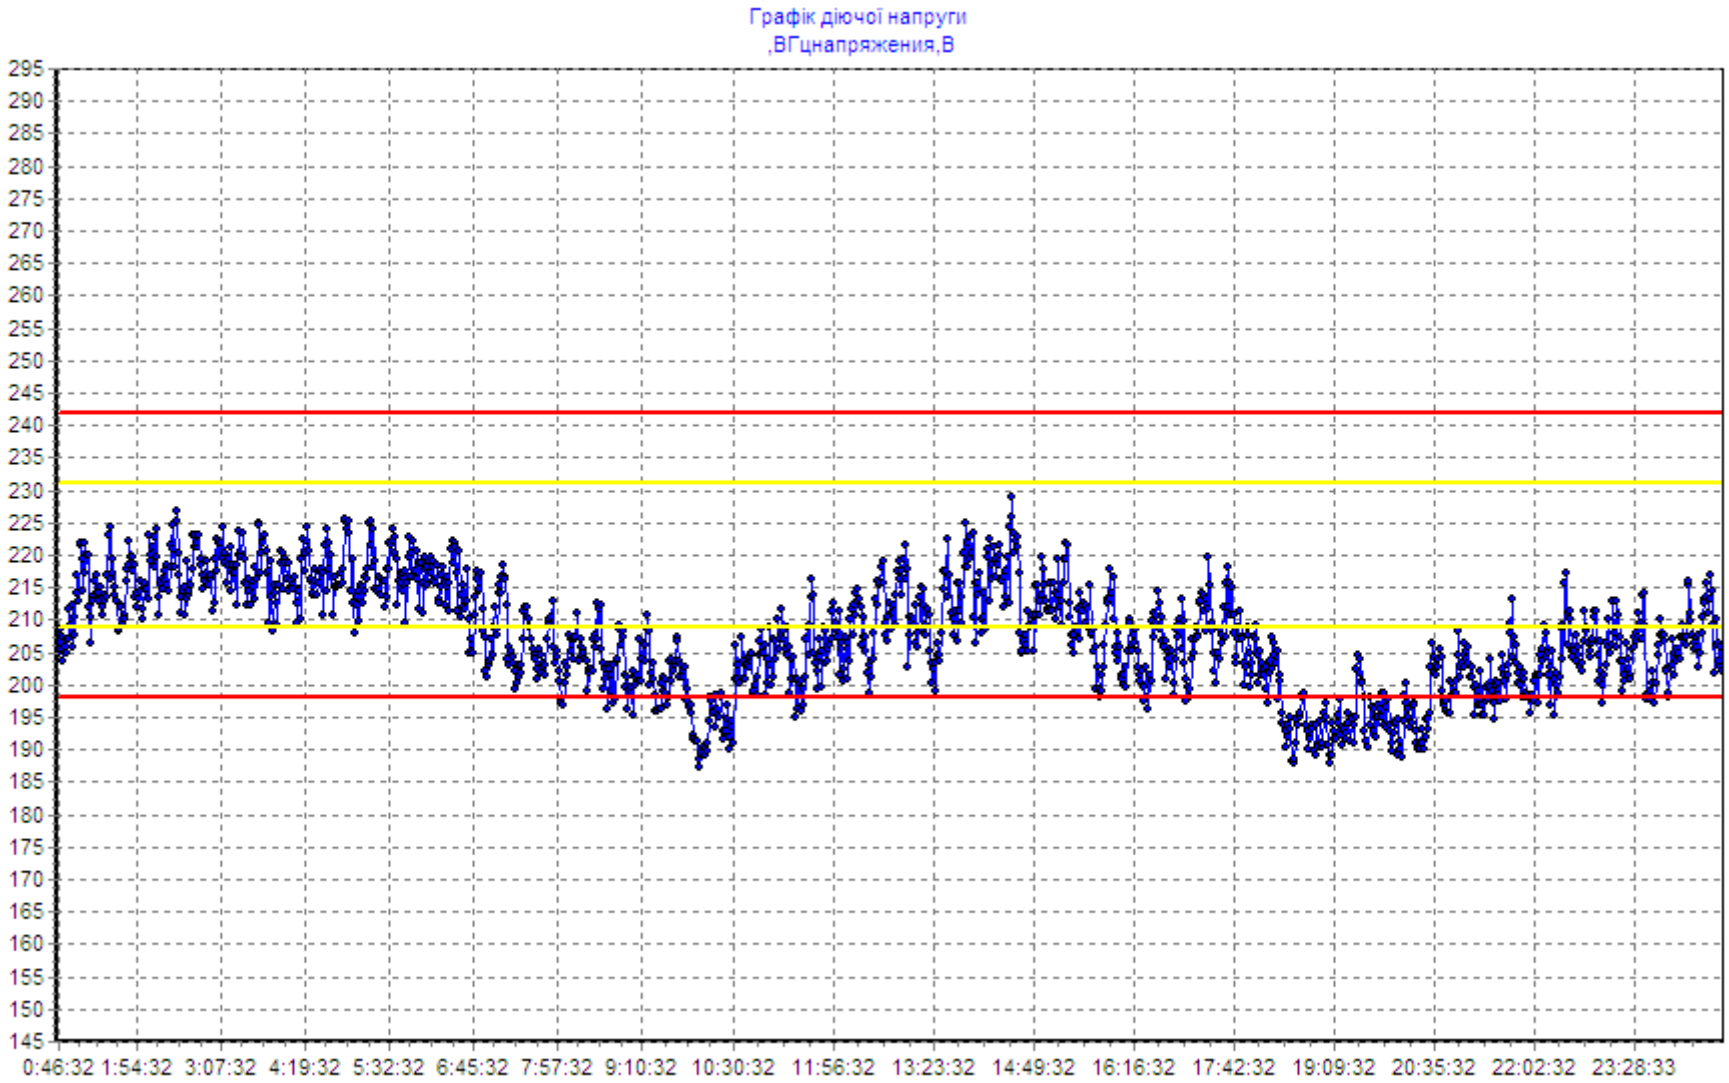
График действующего напряжения, В